

**DODATEK K**
LETNEMU POROČILU O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE
MARIBORSKEGA VODOVODA ZA LETO 2024

Cene dobavljene vode za liter in kubični meter na dan 5. 3. 2025 so razvidne iz spodnje tabele.

občina	Datum uveljavitve	potrjena cena na občini		
		vodarina EUR/m ³	omrežnina EUR/mesec	vodarina EUR/l
*GOR. RAD.	1.01.2024	1,2264	8,53	0,0012264
PESNICA	1.07.2023	1,1762	7,50	0,0011762
MIKLAVŽ	1.06.2023	0,9016	5,79	0,0009016
BENEDIKT	1.07.2023	1,1479	8,28	0,0011479
SV.ANA	1.07.2023	1,1479	9,50	0,0011479
SV.JURIJ	1.07.2023	1,1479	8,36	0,0011479
SV.TROJICA	1.06.2023	1,1479	10,02	0,0011479
LENART	1.07.2023	1,1479	8,24	0,0011479
CERKVENJAK	1.07.2023	1,1479	7,09	0,0011479
MARIBOR	1.07.2023	0,9984	3,66	0,0009984
HOČE	1.07.2023	1,0662	5,36	0,0010662
ŠENTILJ	1.05.2023	1,4957	8,54	0,0014957
RUŠE	1.07.2023	1,0432	5,29	0,0010432
KUNGOTA	1.07.2022	1,4385	9,71	0,0014385
SELNICA	1.06.2023	1,0766	9,89	0,0010766
DUPLEK	1.01.2023	1,4592	10,86	0,0014592


*pri občini Gornja Radgona je cena potrjena na podlagi elaborata JP Prlekija

Tabela 1: cene vode po občinah

V letu 2024 je bilo na vseh črpališčih Mariborskega vodovoda v omrežje načrpano 13.856.000 m³. 168.000 uporabnikom (iz 223 naselij), ki jih s pitno vodo oskrbuje Mariborski vodovod, bilo prodanih 9.799.000 m³ vode. Povprečna letna poraba vode v Republiki Slovenije je 61 m³ vode (oziroma 5,08 m³ na mesec). V sistemu Mariborskega vodovoda je povprečna letna poraba vode 58 m³ vode (oziroma 4,83 m³ na mesec), kar je primerljivo s slovenskim povprečjem.

Za primerjavo: če stane v trgovini 0,5 l vode v plastenki 0,20 €, je to 0,40 € na liter oziroma 400 € na kubični meter. To pa je približno 340 krat dražje od vode iz pipe na sistemu vodooskrbe Mariborskega vodovoda.



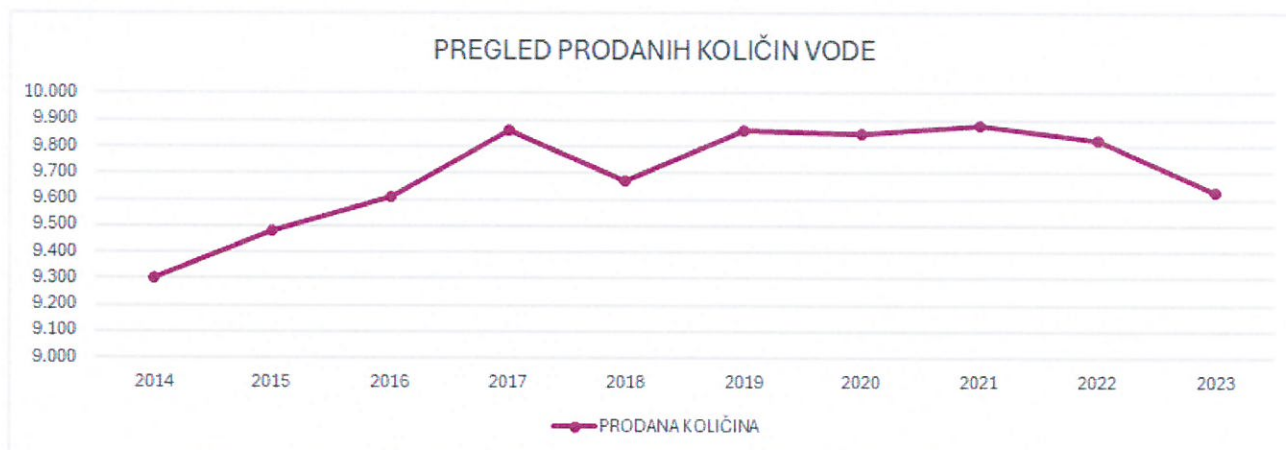

Graf 1: prikaz letnih količin prodane vode za zadnjih 10 let

Uporabniki nas pogosto kontaktirajo, ko potrebujejo dokazila o skladnosti pitne vode za različne inšpekcijske ali akreditacijske preglede. Omenjeni podatki so objavljeni na spletni strani Mariborskega vodovoda in sicer na povezavi <https://www.mb-vodovod.si/oskrba-z-vodo/o-pitni-vodi/oskrba-s-pitno-vodo/>, kjer kliknete modro povezavo »Kakšno vodo pijemo« in vpišite naslov objekta za katerega želite pridobiti informacije. Prav tako boste našli podatke o skladnosti in ustreznosti pitne vode na naslovu: <https://www.mb-vodovod.si/oskrba-z-vodo/o-pitni-vodi/letna-porocila-o-skladnosti-pitne-vode/> in <https://www.mb-vodovod.si/oskrba-z-vodo/o-pitni-vodi/zakaj-2/> pod naslovom »Rezultati notranjega obveščanja«.