

DODATEK K
LETNEMU POROČILU O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE
MARIBORSKEGA VODOVODA ZA LETO 2024


Cene dobavljene vode za liter in kubični meter na dan 5. 3. 2026 so razvidne iz spodnje tabele.

občina	Datum uveljavitve	potrjena cena na občini			
		vodarina	omrežnina	vodarina	
		EUR/m ³	EUR/mesec	EUR/l	
*GOR. RAD.	1.12.2024	1,2264	8,53	0,0012264	
PESNICA	1.07.2025	0,9921	8,30	0,0009921	
MIKLAVŽ	1.04.2025	0,8028	5,79	0,0008028	
BENEDIKT	1.06.2025	1,1014	8,68	0,0011014	
SV.ANA	1.06.2025	1,1014	9,50	0,0011014	
SV.JURIJ	1.06.2025	1,1014	8,36	0,0011014	
SV.TROJICA	1.06.2025	1,1014	10,02	0,0011014	
LENART	1.06.2025	1,1014	8,24	0,0011014	
CERKVENJAK	1.06.2025	1,1014	7,09	0,0011014	
MARIBOR	1.04.2025	0,9051	4,01	0,0009051	
HOČE	1.05.2025	0,9708	5,75	0,0009708	
ŠENTILJ	1.06.2025	1,2041	8,54	0,0012041	
RUŠE	1.06.2025	0,9484	5,29	0,0009484	
KUNGOTA	1.06.2025	1,2888	9,71	0,0012888	
SELNICA	1.07.2025	0,8794	11,08	0,0008794	
DUPLEK	1.04.2025	1,2065	10,86	0,0012065	
*pri občini Gornja Radgona je cena potrjena na podlagi elaborata JP Prlekija					

Tabela 1: cene vode po občinah

V letu 2025 je bilo na vseh črpališčih Mariborskega vodovoda v omrežje načrpano 14.110.000 m³. 170.000 uporabnikom (iz 223 naselij), ki jih s pitno vodo oskrbuje Mariborski vodovod, je bilo prodanih 10.035.000 m³ vode. Povprečna letna poraba vode v Republiki Slovenije je 61 m³ vode (oziroma 5,08 m³ na mesec). V sistemu Mariborskega vodovoda je povprečna letna poraba vode 59 m³ vode (oziroma 4,91 m³ na mesec), kar je primerljivo s slovenskim povprečjem.

Za primerjavo: če stane v trgovini 0,5 l vode v plastenki 0,20 €, je to 0,40 € na liter oziroma 400 € na kubični meter. To pa je približno 340 krat dražje od vode iz pipe na sistemu vodooskrbe Mariborskega vodovoda.

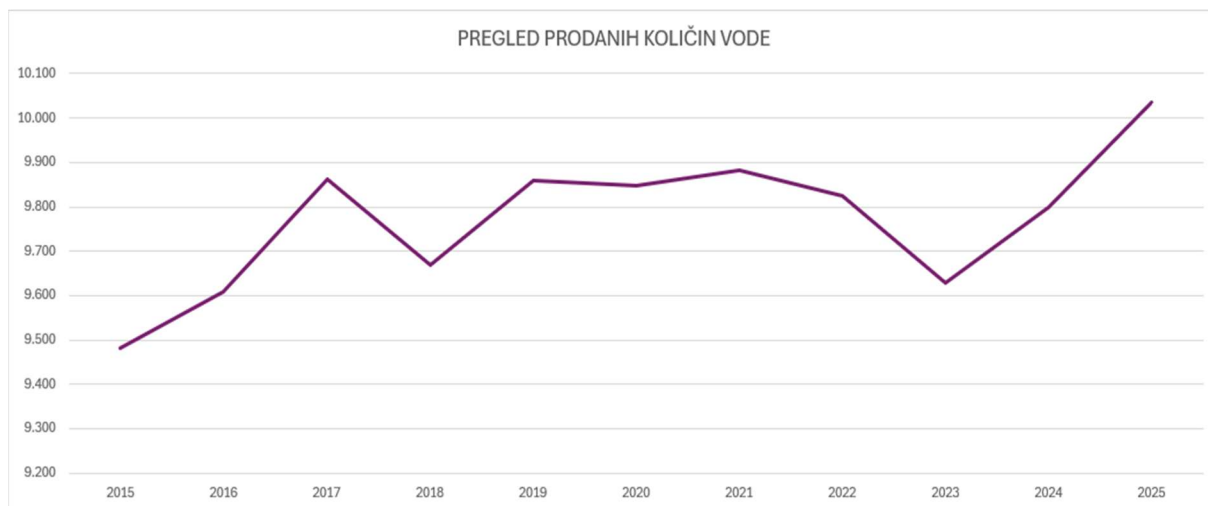

Graf 1: prikaz letnih količin prodane vode za zadnjih 10 let

Uporabniki nas pogosto kontaktirajo, ko potrebujejo dokazila o skladnosti pitne vode za različne inšpekcijske ali akreditacijske preglede. Omenjeni podatki so objavljeni na spletni strani Mariborskega vodovoda in sicer na povezavi <https://www.mb-vodovod.si/oskrba-z-vodo/o-pitni-vodi/oskrba-s-pitno-vodo/>, kjer kliknite modro povezavo »Kakšno vodo pijemo« in vpišite naslov objekta za katerega želite pridobiti informacije. Prav tako boste našli podatke o skladnosti in ustreznosti pitne vode na naslovu: <https://www.mb-vodovod.si/oskrba-z-vodo/o-pitni-vodi/letna-porocila-o-skladnosti-pitne-vode/> in <https://www.mb-vodovod.si/oskrba-z-vodo/o-pitni-vodi/zakaj-2/> pod naslovom »Rezultati notranjega obveščanja«.